

ข้อมูลระบบประปาองค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก

ที่	หมู่บ้าน	ชื่อประปา	ความจุ ถังเก็บน้ำ	จุดพิกัด		แหล่งน้ำดิบ	จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา	ผู้ดูแล
				ละติจูด	ลองจิจูด			
๑.	บ้านท้องลำเจียก หมู่ที่ ๑	ประปาบาดาล	๓๐ ลบ.ม.	๘.๑๓๑๔๔๖	๑๐๐.๑๒๓๕๐	น้ำบาดาล	๑๑๖	อบต.
๒.	บ้านหัวซด หมู่ที่ ๒	ประปาผิวดิน	๓๐ ลบ.ม	๘.๑๖๗๔๑๓	๑๐๐.๑๓๗๓๔	น้ำคลองบางเพชร	๕๙	อบต.
๓.	บ้านคลองขวาง หมู่ที่ ๓	-	-	-	-	-	๕๔	ใช้น้ำจากประปา อบต. หมู่ที่ ๙
๔.	บ้านดอนจิก หมู่ที่ ๔	ประปาบาดาล	๑๐๐ ลบ.ม	๘.๑๗๙๓๘๑	๑๐๐.๑๒๗๑๗	น้ำบาดาล	๙๔	อบต.
๕.	บ้านท้องลาน หมู่ที่ ๕	ประปาผิวดิน	๓๐ ลบ.ม	๘.๑๔๓๒๔๓	๑๐๐.๑๑๕๓๗	แม่น้ำปากพนัง/เขียรใหญ่	๑๓๘	อบต.
๖.	บ้านท่าใหญ่ หมู่ที่ ๖	ประปาผิวดิน	๓๐ ลบ.ม	๘.๑๓๗๐๐๘	๑๐๐.๑๓๘๗๕	แม่น้ำปากพนัง/เขียรใหญ่	๕๗	อบต.
๗.	บ้านศรีรักษา หมู่ที่ ๗	ประปาบาดาล	๒๐ ลบ.ม	๘.๑๕๔๓๐๑	๑๐๐.๑๐๖๘๑	น้ำบาดาล	๘๔	อบต.
๘.	บ้านบางเหลง หมู่ที่ ๘	ประปาบาดาล	๒๐ ลบ.ม	๘.๑๓๗๕๒๖	๑๐๐.๑๑๘๒๐	น้ำบาดาล	๘๐	อบต.
๙.	บ้านบางคู หมู่ที่ ๙	ประปาผิวดิน	๑๐๐ ลบ.ม	๘.๑๓๐๔๑๐	๑๐๐.๑๒๙๕๔	แม่น้ำปากพนัง/เขียร ใหญ่	๙๗	อบต.
๑๐.	บ้านท่าวา หมู่ที่ ๑๐	ประปาบาดาล	๒๐ ลบ.ม	๘.๑๒๒๕๘๙	๑๐๐.๑๑๕๐๖	น้ำบาดาล	๑๒๔	อบต.

ที่	หัวข้อ	ระดับความพึงพอใจ					N	ค่าเฉลี่ย	ร้อยละ	เกณฑ์การประเมิน
		5	4	3	2	1				
ปริมาณน้ำ										
1	ปริมาณน้ำเพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค	91	9	0	0	0	100	4.91	98.20	มากที่สุด
คุณภาพน้ำ/การบริหารจัดการ										
1	ความใส/สีของน้ำ	33	67	0	0	0	100	4.33	86.60	มาก
2	กลิ่นของน้ำ	32	68	0	0	0	100	4.32	86.40	มาก
3	ความสะอาด ไม่มีสิ่งแปลกปลอม	28	72	0	0	0	100	4.28	85.60	มาก
4	ความสะอาดของน้ำสามารถใช้อุปโภค-บริโภคได้	27	73	0	0	0	100	4.27	85.40	มาก
5	ความเหมาะสมของอัตราค่าน้ำประปา	77	23	0	0	0	100	4.77	95.40	มากที่สุด
6	การประชาสัมพันธ์เมื่อจะมีการหยุดจ่ายน้ำล่วงหน้า	55	45	0	0	0	100	4.55	91.00	มากที่สุด
7	การแก้ไขปัญหาในภาวะขาดแคลนน้ำ	54	46	0	0	0	100	4.54	90.80	มากที่สุด
รวม		397	403	0	0	0	800	4.50	89.93	มาก

หมายเหตุ

5 = มากที่สุด

4 = มาก

3 = ปานกลาง

2 = น้อยที่สุด

1 = ไม่พึงพอใจ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก
317 หมู่ที่ 7 ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ 075-386324

รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำ

สถานที่เก็บตัวอย่างน้ำ อบต.ท้องลำเจียก จ.นครศรีธรรมราช วันที่เก็บตัวอย่างน้ำ 11 กุมภาพันธ์ 2566
จุดเก็บตัวอย่างน้ำ 1. น้ำประปาแบบบาดาล หมู่ที่ 1 เวลา 09.00 น. สภาพตัวอย่าง ใส่ไม่มีสี
2. น้ำประปาแบบผิวดิน หมู่ที่ 2 เวลา 10.00 น. สภาพตัวอย่าง ใส่ไม่มีสี
3. น้ำประปาแบบบาดาล หมู่ที่ 4 เวลา 11.00 น. สภาพตัวอย่าง ใส่ไม่มีสี
4. น้ำประปาแบบผิวดิน หมู่ที่ 5 เวลา 14.00 น. สภาพตัวอย่าง ใส่ไม่มีสี

วันที่ทดสอบ 12 กุมภาพันธ์ 2566

วิธีทดสอบ ความขุ่น,ความเป็นกรด-ด่าง,ความกระด้างทั้งหมด

รายการที่ทดสอบ	หน่วย	ผลการทดสอบ				คำแนะนำคุณภาพน้ำดื่ม องค์การอนามัยโลก ปี 2017	ค่ามาตรฐาน/(เกณฑ์อนุโลม) มอก.257-2549
		ตัวอย่างที่ 1	ตัวอย่างที่ 2	ตัวอย่างที่ 3	ตัวอย่างที่ 4		
ความขุ่น	NTU	-	-	-	-	ไม่เกิน 4	5
ความเป็นกรด-ด่าง	-	7.0	6.3	7.36	6.5	6.5-8.5	6.5-8.5
ความกระด้างทั้งหมด	มก./ล.	-	-	-	-	-	100/(300)

- หมายเหตุ 1. มาตรฐานอ้างอิง : มาตรฐานน้ำดื่มตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก ค.ศ. 2017
2. มาตรฐานอ้างอิง : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม น้ำบริโภค มอก.257-2549

(ลงชื่อ).....

(นายวิริยุทธ์ เขตทัย)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การประปา

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก
317 หมู่ที่ 7 ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ 075-386324

รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำ

สถานที่เก็บตัวอย่างน้ำ อบต.ท้องลำเจียก จ.นครศรีธรรมราช วันที่เก็บตัวอย่างน้ำ 12 กุมภาพันธ์ 2566
จุดเก็บตัวอย่างน้ำ 1. น้ำประปาแบบผิวดิน หมู่ที่ 6 เวลา 09.00 น. สภาพตัวอย่าง ใส่ไม่มีสี
2. น้ำประปาแบบบาดาล หมู่ที่ 7 เวลา 10.00 น. สภาพตัวอย่าง ใส่ไม่มีสี
3. น้ำประปาแบบบาดาล หมู่ที่ 8 เวลา 11.00 น. สภาพตัวอย่าง ใส่ไม่มีสี
4. น้ำประปาแบบบาดาล/ผิวดิน หมู่ที่ 9 เวลา 14.00 น. สภาพตัวอย่าง ใส่ไม่มีสี
5. น้ำประปาแบบบาดาล หมู่ที่ 10 เวลา 11.00 น. สภาพตัวอย่าง ใส่ไม่มีสี

วันที่ทดสอบ 13 กุมภาพันธ์ 2566

วิธีทดสอบ ความขุ่น,ความเป็นกรด-ด่าง,ความกระด้างทั้งหมด

รายการที่ทดสอบ	หน่วย	ผลการทดสอบ					คำแนะนำคุณภาพน้ำดื่ม องค์การอนามัยโลก ปี 2017	ค่ามาตรฐาน/(เกณฑ์ อนุโลม) มอก.257-2549
		ตัวอย่างที่ 1	ตัวอย่างที่ 2	ตัวอย่างที่ 3	ตัวอย่างที่ 4	ตัวอย่างที่ 5		
ความขุ่น	NTU	-	-	-	-	-	ไม่เกิน 4	5
ความเป็นกรด-ด่าง	-	6.3	7.0	7.0	7.5	7.5	6.5-8.5	6.5-8.5
ความกระด้างทั้งหมด	มก./ล.	-	-	-	-	-	-	100/(300)

- หมายเหตุ 1. มาตรฐานอ้างอิง : มาตรฐานน้ำดื่มตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก ค.ศ. 2017
2. มาตรฐานอ้างอิง : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม น้ำบริโภค มอก.257-2549


(ลงชื่อ).....

(นายวีรยุทธ์ เขตทัย)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การประปา

ทดสอบครอรีนอิสระคงเหลือในน้ำ


น้ำประปา หมู่ที่ ๑ บ้านท้องลำเจียก

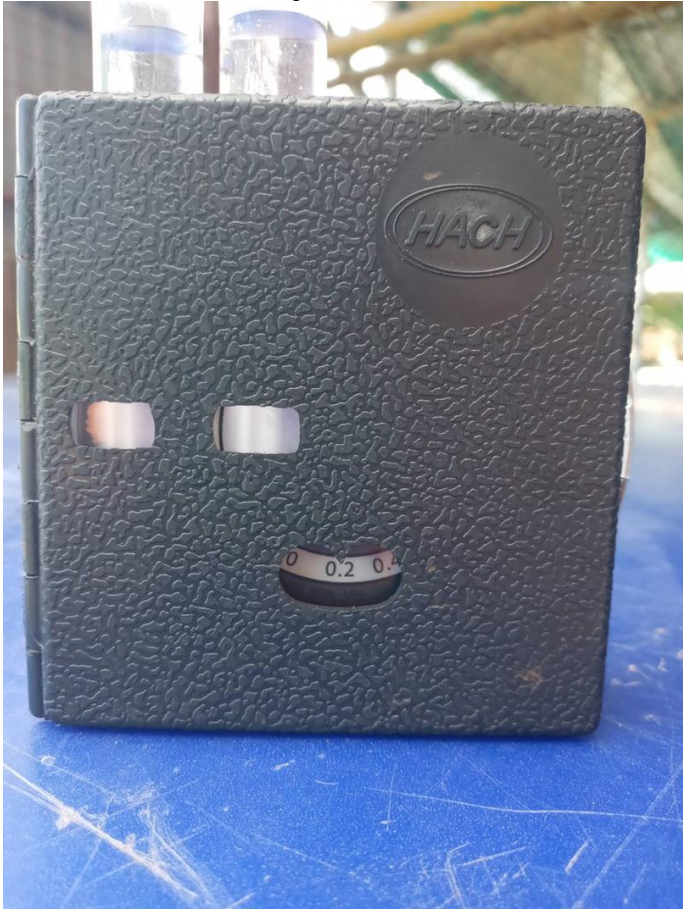


น้ำประปา หมู่ที่ ๒ บ้านหัวขด



น้ำประปา หมู่ที่ ๔ บ้านดอนจิก

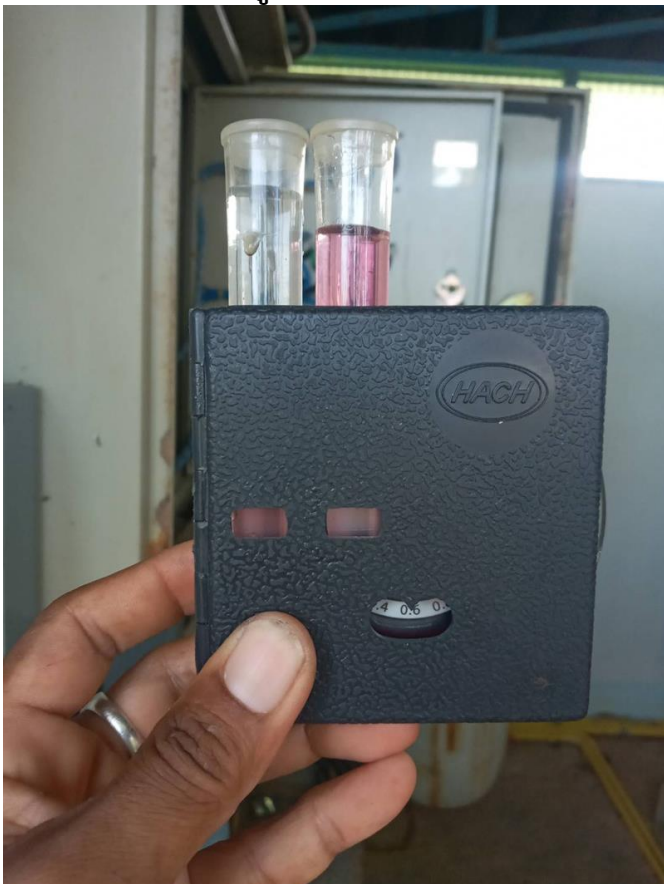

น้ำประปา หมู่ที่ ๕ บ้านดอนจิก

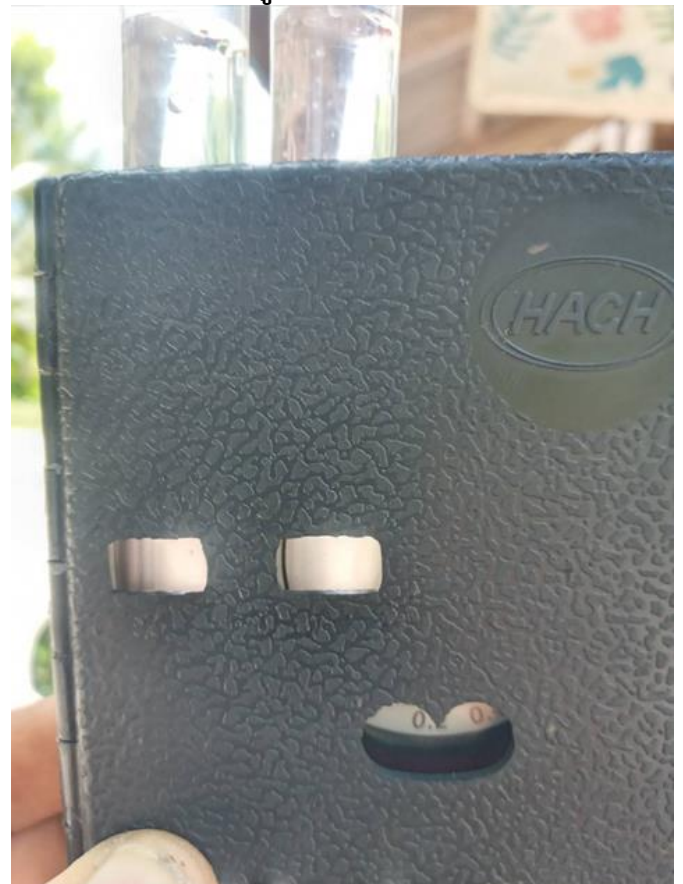

น้ำประปา หมู่ที่ ๖ บ้านท่าใหญ่



น้ำประปา หมู่ที่ ๗ บ้านศรีรักษา



น้ำประปา หมู่ที่ ๘ บ้านดอนรักษา



น้ำประปา หมู่ที่ ๙ บ้านบางคู



น้ำประปา หมู่ที่ ๑๐ บ้านท่าวา

